




ÜBERSICHT




ABKÜRZUNGEN

AD	A	Abgehängte Decke	FF	Fertigbelag	RR	Regenrähne	WY	Wandverkleidung
AL	A	Außenluftdurchlass	G3	Brandabschneilvergütung	RWA	Rauch-Wärme-Abzug	WZ	Zugspundkontrolle
BD	B	Bodenrutschschutz	GP	Gepälkation	S	Sonnenschutz	WA	Wärmegedämmung
BN	B	Brandabschneidende	K	Kanalarbeit	KA	Kanalarbeit		
BRH	B	Brandrisiko, roh ab OFF	N	Natonguss	UK	Unkeimte Decke		
BS	B	Brandrisiko, fertig ab OFF	NI	nicht definiert	U	Übersicht		
BFL	B	Brandabschneidungslüftung	NU	Naturlüftung	Ü	Übersicht		
CL	C	Deckenabstreicher	O	Oberteile	VSG	Versichertheilighaus		
CS	C	Deckenabstreicher	RA	Rauchruche	V	Vorfälle		
EL	E	Elektronik	RS	Revisionsöffnung	WD	Wandverleibung		
F	F	Feuerschneidung	R	Randteile	WM	Wandmontage		
F30/P30	F	Brandabschneidungsforderung	RH	Raumhöhe	WS	Wandschicht		

TÜREN


[illegible]

SYMBOLE



	WD	Wanddurchbruch		Hinweis auf Änderung
	DD	Deckendurchbruch		Hinweis auf Kolorierung
	BD	Bodendurchbruch		Dacheinlauf
	LD	Unterdurchbruch		Bodenablauf
	WD Ø	Runder Durchbruch Höhe Rohrachse		Detailmarkierung

SCHRAFFUREN

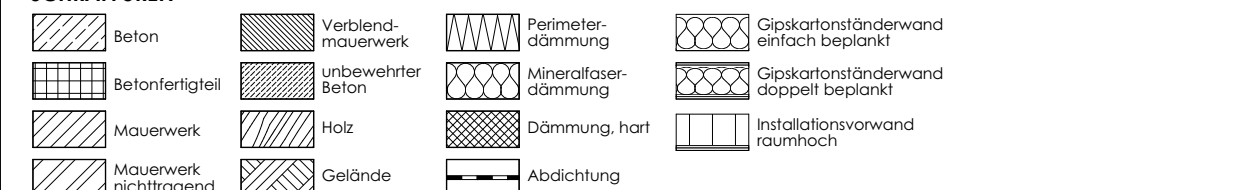

AUSBAU

Wand	Decke:	R01	Teillösung / CA-Helzeich
W2	Farbebschöpfung / Putz	R02	fensterförmig / C-Helzeich
W3	Farbebschöpfung / Gipsstrangputz	R03	fensterförmig / C-Helzeich
W4	Farbebschöpfung / Gipsstrangputz	R04	Teillösung / Ischeneich
W4	Farbebschöpfung / Kalkputzstrang	R05	Unlösum / Ischeneich
W5	Farbebschöpfung / Mörtelstrangputz	R06	Unlösum / Doppelboden
W6	Fiese gem. Fliesenlage	R07	Unlösum / CA-Helzeich
		R08	Unlösum / C-Helzeich
		R09	fensterförmig / C-Helzeich
		R10	Teillösung / CA-Helzeich
		R11	fensterförmig / C-Helzeich
		R12	fensterförmig / C-Helzeich
		R13	fensterförmig / C-Helzeich
		R14	Unlösum / CA-Helzeich
		R15	fensterförmig / C-Helzeich
		R16	Unlösum / C-Helzeich
		R17	Unlösum / C-Helzeich
		R18	fensterförmig / C-Helzeich
		R19	fensterförmig / C-Helzeich
		R20	Os 8-Beschöpfung / TB-Sohle
		R21	Os 8-Beschöpfung / C-Helzeich
		R22	Os 8-Beschöpfung / C-Helzeich

BRANDSCHUTZ

	F30 / feuerhemmend		F30	Schlauchanschlussventil, fröken		E1*	Löscharze Bspiegel Erleuchtung, Anschluss
	F40 / hoch feuerhemmend		F40	Rauch- und Wärmeabzugsanlage		E2*	Blitzleuchte
	F90 / feuerbeständig		F90	Freischalteteil		EAT	Feuerwehr-Anzeigetafelbau
	F90 / feuerbeständig unter zusätzlicher mechanischer Beanspruchung (Bauart Brandwand)		F90	Feuerwehr-Schlüsseldepot		FBF	Feuerwehr-Bedenfeld
	Brandwand		BRW	Brandmelderzentrale		TRHS / TRHS	Arielstele für die Feuerwehr
			F90	Feuerlöscher		TRHS / TRHS	Feuerschutztür
			TRHS / TRHS	Rettenweg / Notausgang		DS	Dicht- und selbstschließende Tür

ALLGEMEINE HINWEISE UND VORGABEN

Alle Höhenmaße ab OK Fertigfußboden.
Raumflächen bilden das fertigmaß ab. Maßketten beziehen sich auf Rohbaumaße.
Für zätmliche Beton- und Stahlkonstruktionen siehe Statische Berechnungen und die Konstruktionszeichnungen des Tragwerkplaniers. Die Maße sind vom Aufragnehmer vor Beginn der Arbeiten zu prüfen und mit dem Bau zu nehmen.
Das Urheberrecht an dieser Zeichnung verbleibt beim Planverfasser. Verleüglung nur unter Nennung des Verfassers.
Alle Schlitze, Durchbrüche und Aussparungen der TGA-Planung sind ausschließlich nur nachrichtlich übernommen.
Alle Unklarheiten sind sofort mit der Bauüberwachung zu klären. Nicht raten, sondern fragen!

WICHTIGER HINWEIS:

Bohrtiefe in allen Stahlbetondecken ab 1.OG max. 4 cm!!! (Betonkerntemperierung)

BAIHÖHE

OK FFB ERDGESCHOSS = **±0.00** = + 6.60m ü. NHN

ÄNDERUNGEN

ÄNDERUNGEN						
05	xx.xx.2022	Änderungen siehe Walken, Anpassung Sanitärabjekte an Sanitärplanung, dß-Werte (Fassade, Brülertrennwände) ergänzt und geändert		Is/MO/JKL/Mß	Is	
04	09.12.2022	Änderungen siehe Walken, S+D-Planung vom 08.12.22 ergänzt, Planprüfung ge. BH zum inneren Schallschutz wird nach Erhalt der Angaben ergänzt		Is/MO/JKL/Mß	Is	
03	24.11.2022	Änderungen siehe Walken, Ergänzung v. Brandschutz, Deckenaussäße ergänz., Korrektur Fußbodenbeläge, Ergänzung Fenster dß-Werte gem. Angabe BH, WC-Trennwänden+Zwischenflüren mit Unterschritt, S+D gem. Planung TGA vom 07.10.22 & tel. Absprachen ergänzt		Is/MO/JKL/Mß	Is	
02	22.07.2022	Planfortschreibung: Erstellung AP2		Is/YY/MO/JKL	Is	
01	28.10.2021	Ergänzung GK Wände u. WC Kerne		Is / SA	Is	
00	08.10.2021	Planerstellung		Is / SA	Is	
Index	Datum	Änderung		Bearbeitet	Ges.	

INDEX

05

RAIHERR

Überseeinsel GmbH

Auf der Muggenburg 30 | 28217 Bremer

Errichtung eines Bürogebäudes mit Kindertagesstätte und Tiefgarage

Auf der Muggenburg | 28217 Bremen

AUSFÜHRUNG 2

Grundriss 2. Obergeschoss

M 1:100

Plan № BO-ARA-GR-E2X-5f04-Grundriss 2.OG 100

ARCHITEKT

GRUPPE
GME

Gruppe GME Architekten BDA

Paulsbergstraße 11 · 28832 Achim · T 04202 91 65 0 · F 04202 91 65 10
Teerhof 34 · 28199 Bremen · T 0421 80 93 72 0 · F 0421 80 93 72 20
www.gruppe-gme.de · architekten@gruppe-gme.de